


UWAGA !!!

Porządek sieci w GPD - partek.  
Nie wykonywać instalacji do  
budynku C wg starej wersji proj.

1) AP4 i AP2 zapewnić gwarantowane zasilanie sieciowe 230V.

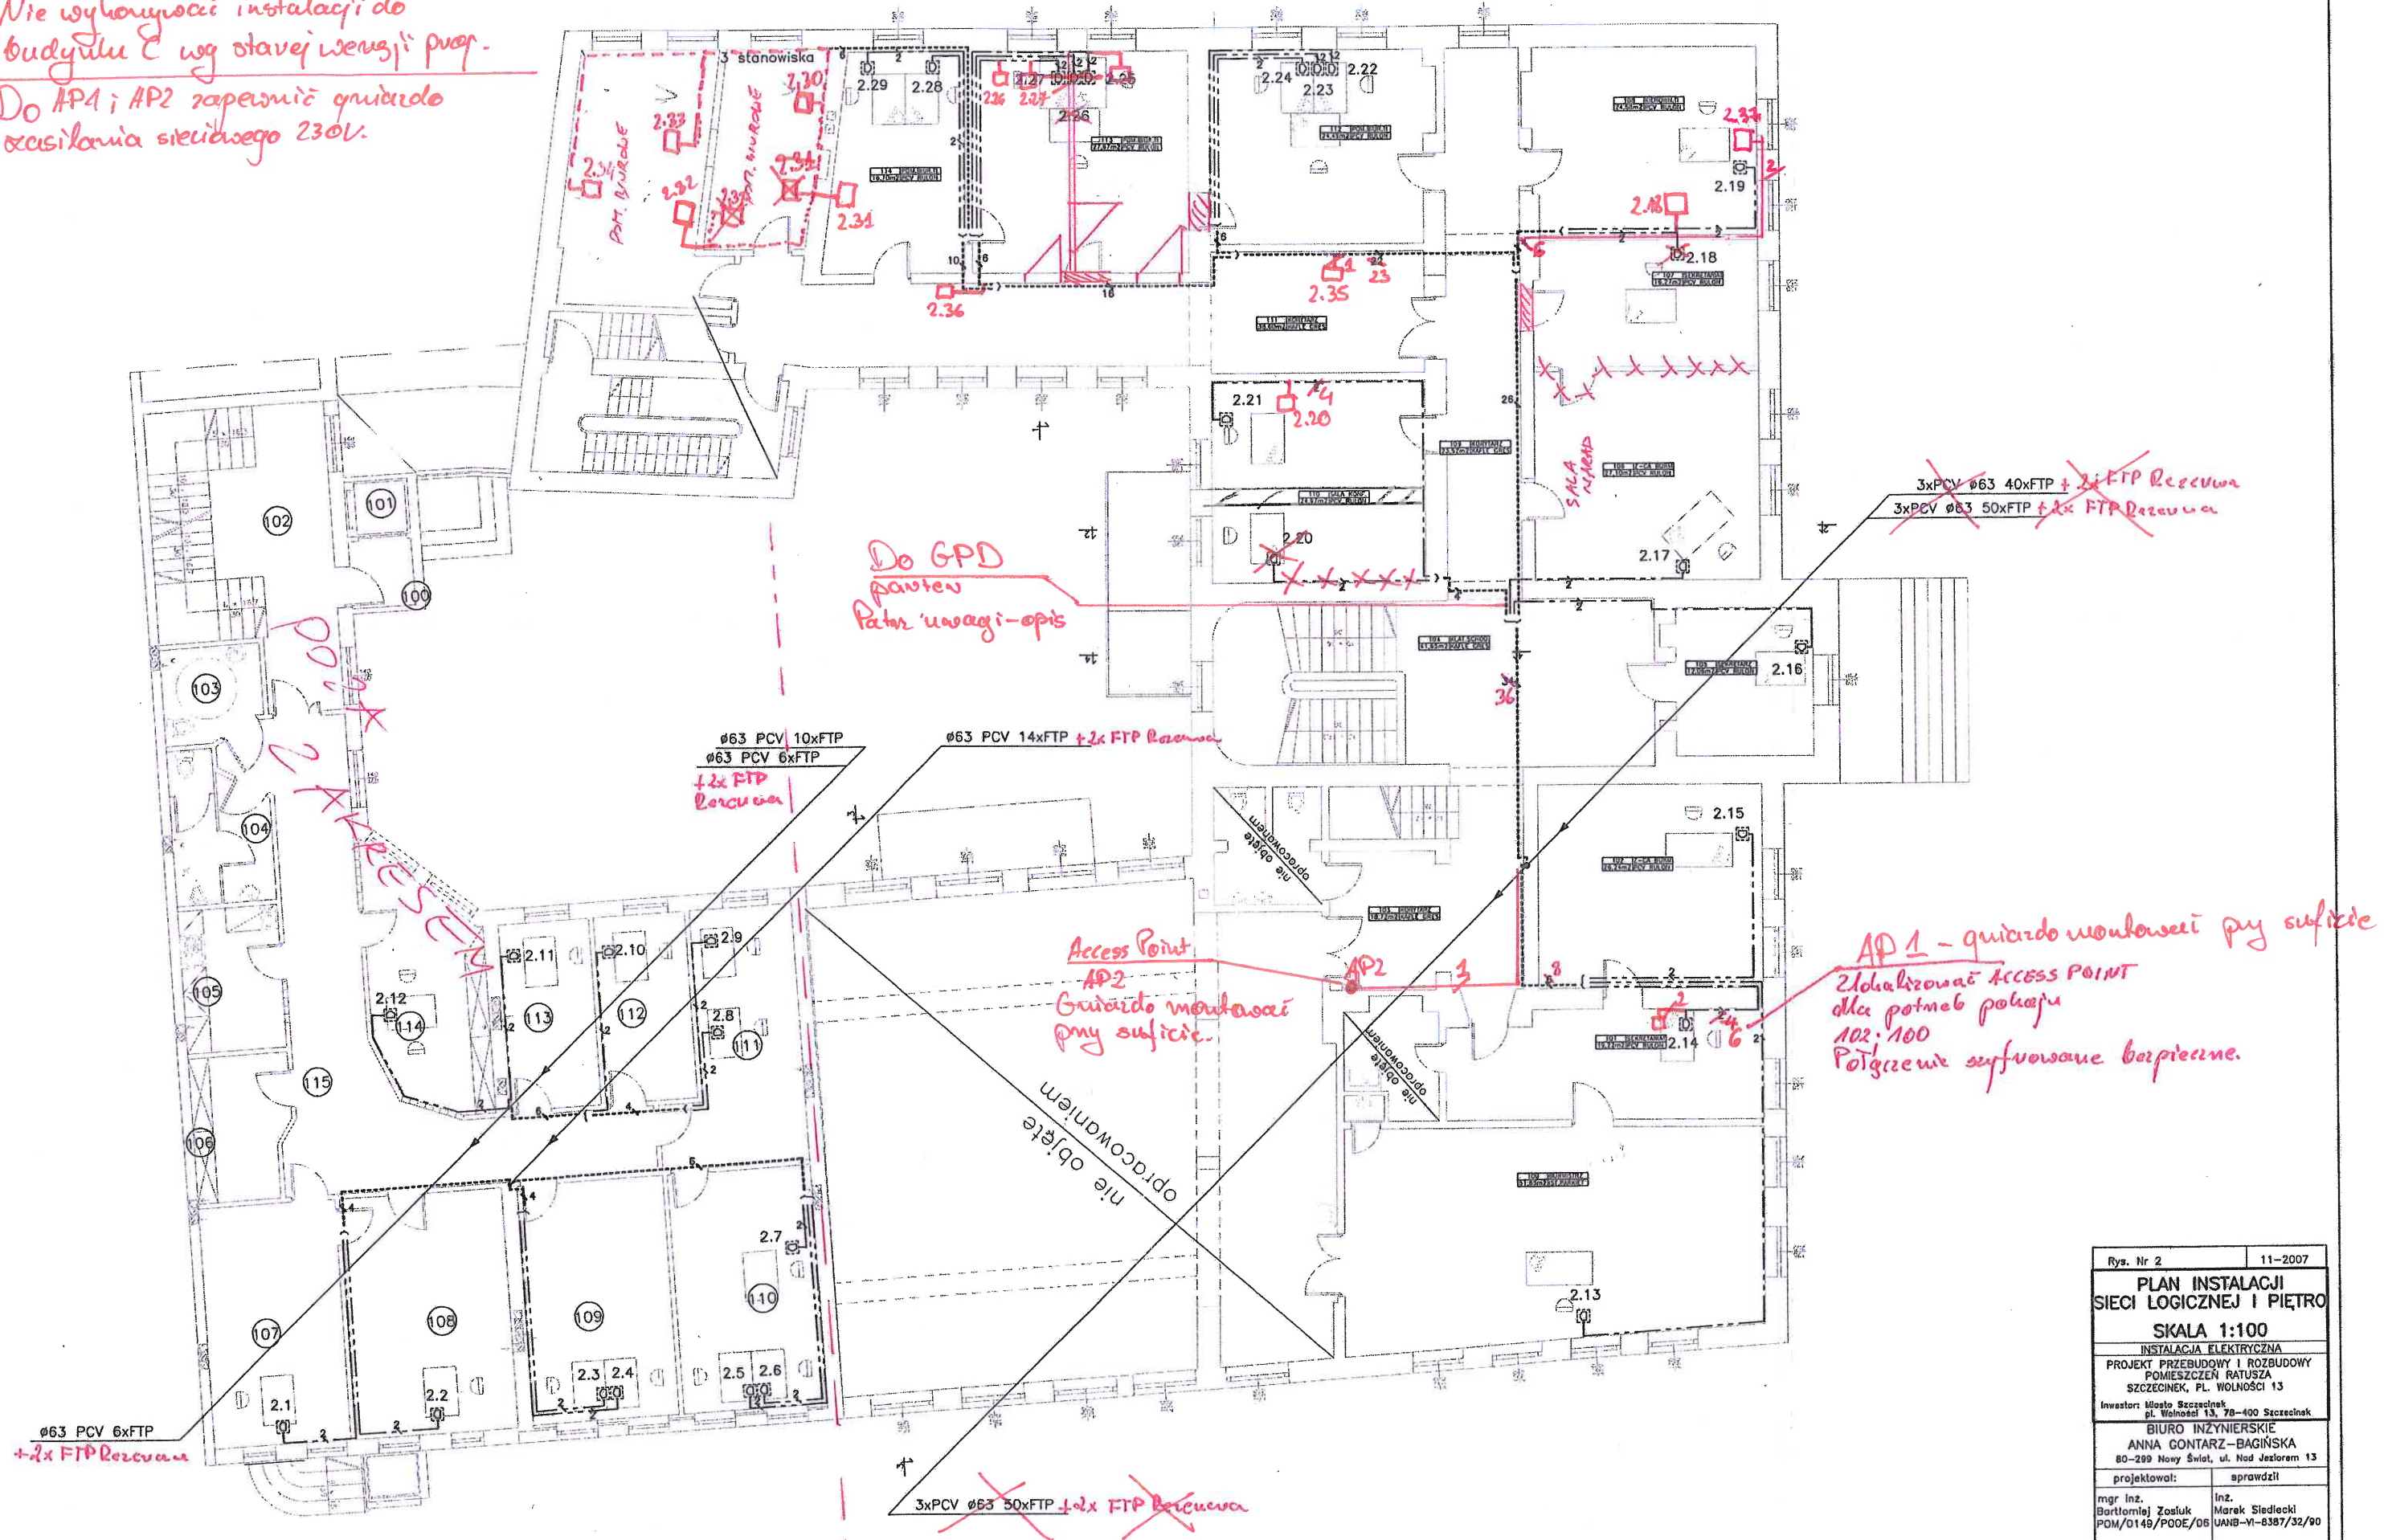

Rys. Nr 2	11-2007
<p align="center"><b>PLAN INSTALACJI SIECI LOGICZNEJ I PIĘTRO</b></p>	
<p align="center"><b>SKALA 1:100</b></p>	
<p align="center"><b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b></p>	
<p align="center"><b>PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY POMIESZCZENIA RATUSZA SZCZECIN, PL. WOLNOŚCI 13</b></p>	
<p><b>Inwestor:</b> Miasto Szczecin pl. Wolności 13, 78-400 Szczecin</p>	
<p align="center"><b>BIURO INŻYNIERSKIE</b></p>	
<p align="center"><b>ANNA GONTARZ-BAGIŃSKA</b></p>	
<p align="center"><b>80-299 Nowy Świat, ul. Nad Jeziorłem 13</b></p>	
<p><b>projektował:</b></p>	<p><b>sprawdził</b></p>
<p>mgr inż. Bartłomiej Zosulak POM/0149/P00E/06</p>	<p>inż. Marek Siedlecki UANB-V-6387/32/90</p>