


YAKY 4x25mm2, l=12m  
ze stacji transformatorowej  
nr 683 "Koszalińska B"

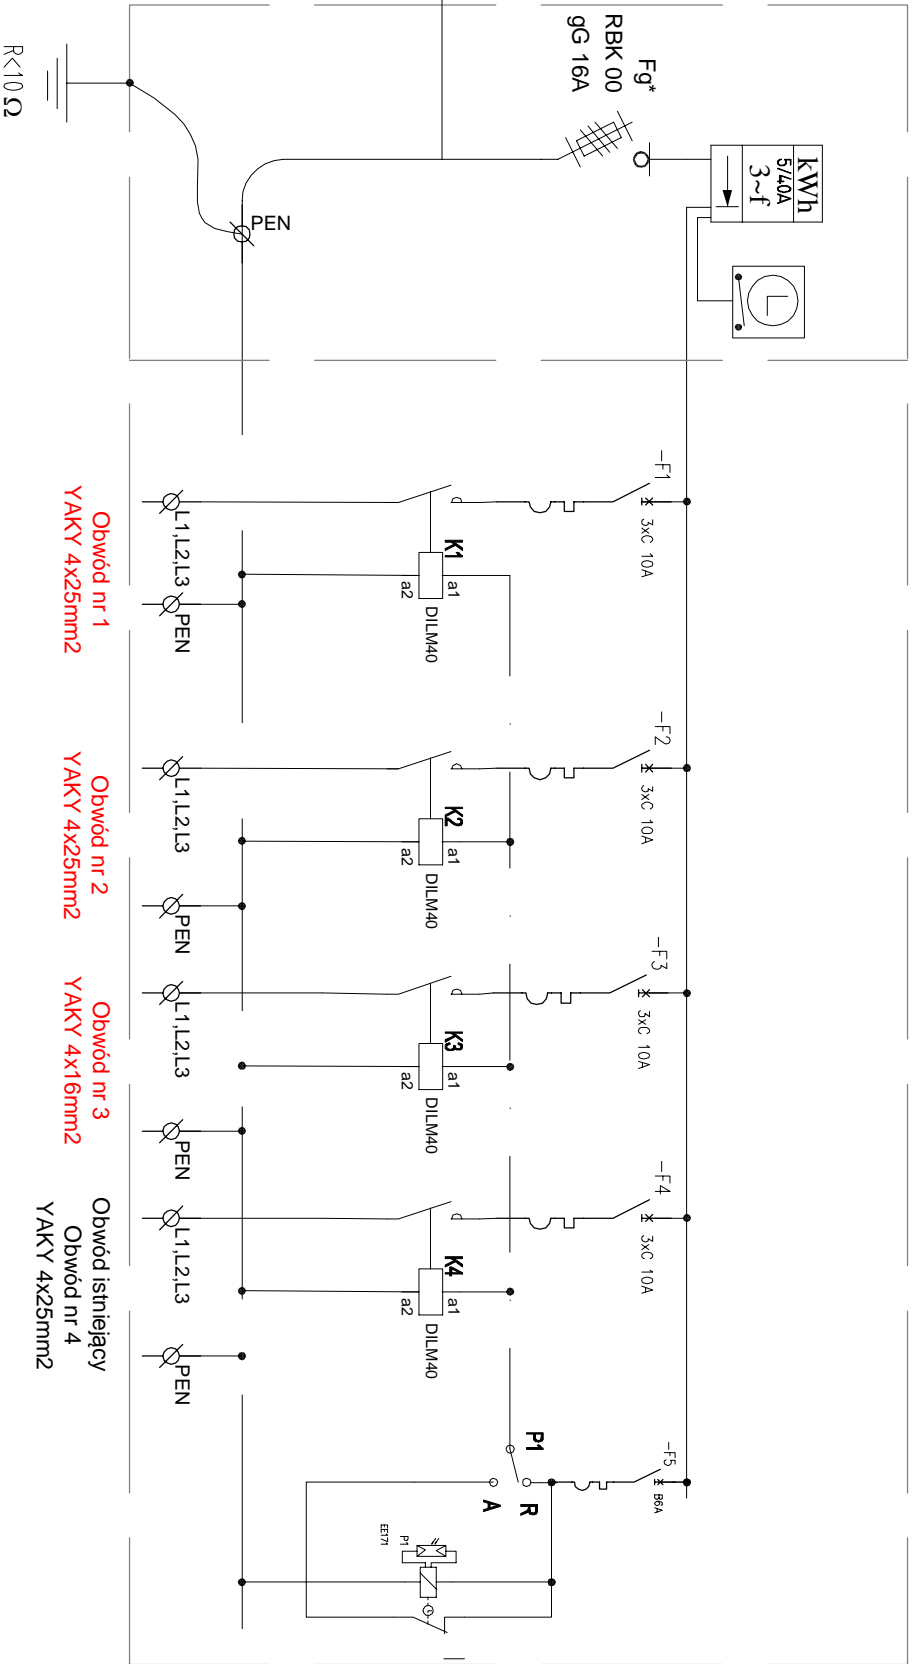

Kolorem czerwonym zaznaczono kable podłączane  
w projektowanym etapie.

ELEMENTY OZNACZONE \* PRZYSTOSOWANE DO OPIŁOMBOWANIA

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA TN-C-S

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA DWD JERZY KALOGIŃSKI 75-667 Koszalin, ul.Kalinowa 17; tel.kom.80+100-409; projektowanie@outdoor.pl			
Inwestycja:	PRZEBUDOWA I BUDOWA DRÓG Osiedle Koszalińska w Szczecinku		
Inwestor:	MIASTO SZCZECINEK		
Obiekt:	drogi i urządzenia terenu		
Typ zadania:	Istniejąca szafka oświetleniowa SO - podłączenie projektowanych kabli. Schemat ideowy		
Brutto:	Wzrost i intensyfikacja:	Nr. dokumentu:	Problemy:
Opracował:	2.0		
Projektował:	-		
Sprawił:	-		
ELEKTRYCZNA		LSTOPAD 2013	