


Plan ewakuacji
z Sali Sportowej wraz z łącznikiem
ze Szkołą Podstawową nr 6
w Szczecinku

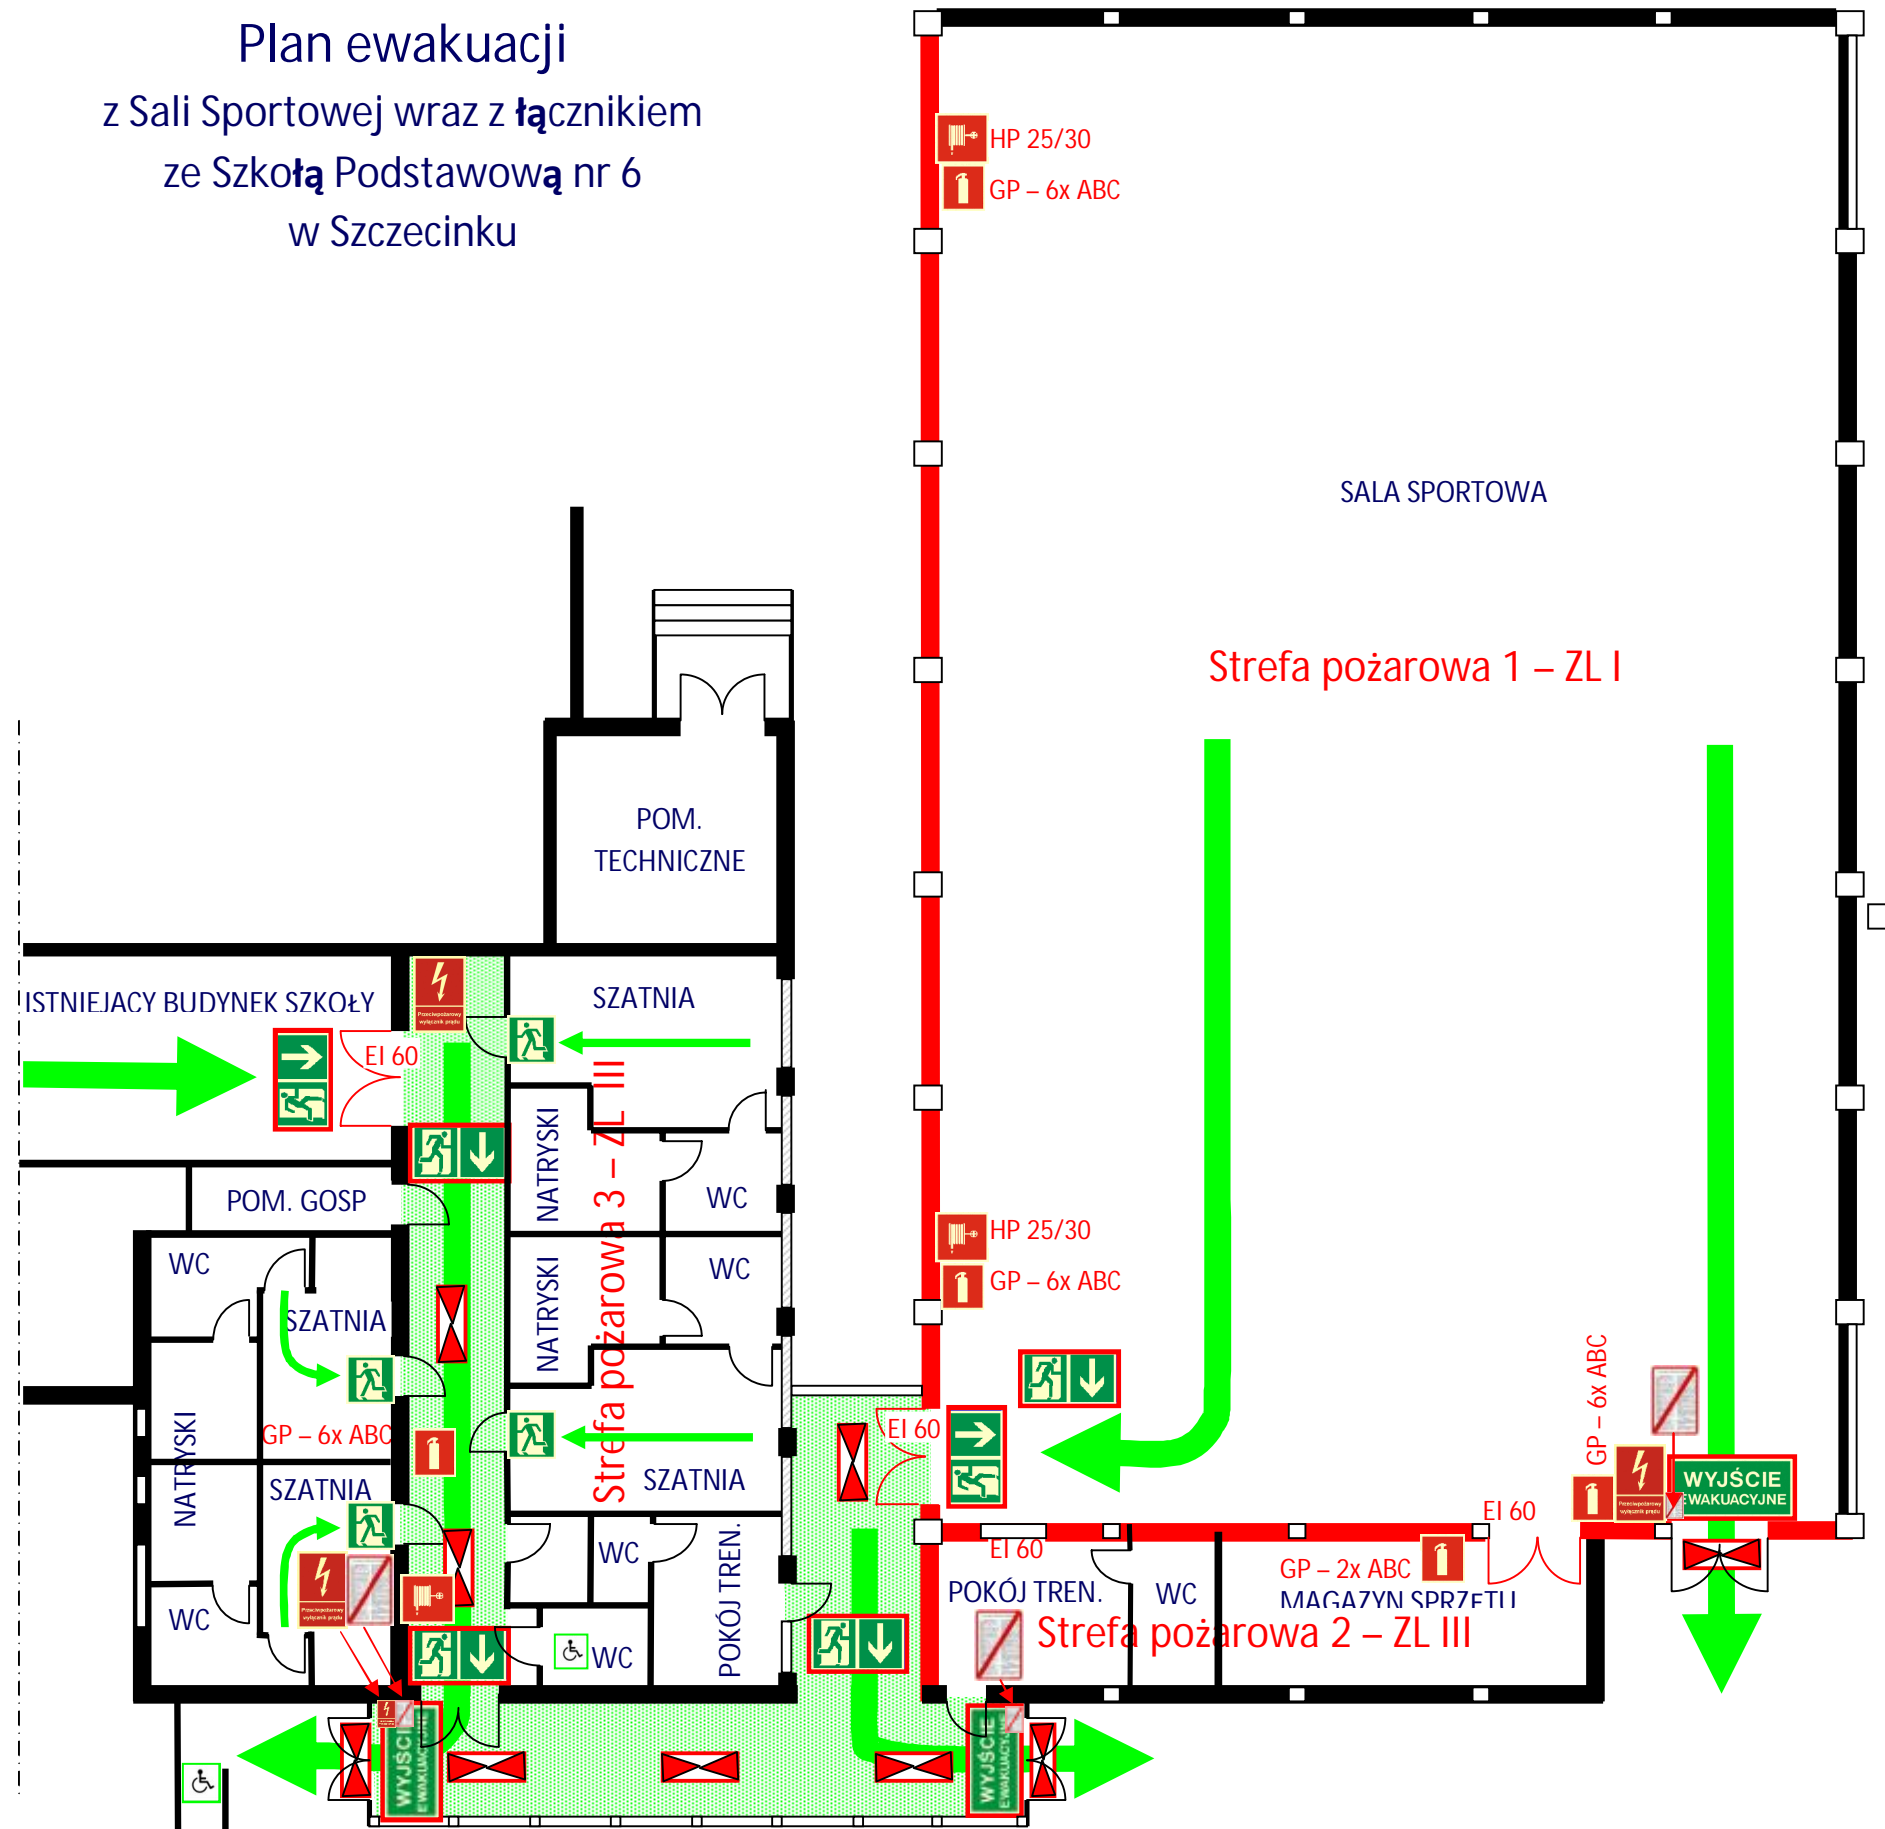

Oznaczenia

- gaśnica
- GP-6x - gaśnica proszkowa ABC, masa środka gaśniczego 6kg
- ABC
- hydrant wewnętrzny
- HP 25/30 - wąż o średnicy 25mm pólstywny o długości 30m
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- instrukcja postępowania na wypadek pożaru
- drzwi ewakuacyjne (znak fluorescencyjny)
- kierunek ewakuacji (oświetlenie ewakuacyjne)
- wyjście ewakuacyjne (oświetlenie ewakuacyjne)
- lampa oświetlenia awaryjnego 2h
- wyjście ewakuacyjne

SALA SPORTOWA WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ZE SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 6
Ul. Kopernika 18, Szczecinek

Plan ewakuacji

Strefa pożarowa 1 – Sala Sportowa

Powierzchnia użytkowa strefy	Ilość osób w strefie poż.	Kategoria zagrożenia ludzi	Liczba kondygnacji budynku
808,40m ²	do 100	ZL I	1

Strefa pożarowa 2 – zaplecze socjalne (małe)

Powierzchnia użytkowa strefy	Ilość osób w strefie poż.	Kategoria zagrożenia ludzi	Liczba kondygnacji budynku
59,42m ²	do 12	ZL III	1

Strefa pożarowa 3 – zaplecze socjalne wraz z łącznikiem
(wydzielone w istniejącej sali sportowej)

Powierzchnia użytkowa strefy	Ilość osób w strefie poż.	Kategoria zagrożenia ludzi	Liczba kondygnacji budynku
281,67m ²	do 50	ZL III	1